


STRUCTURAL ISOSTANDARD BASE 25 x 50 INT (codice BSS25X50N0)



2022



Scheda Tecnica di Prodotto




CARATTERISTICHE TECNICHE E DI CONFEZIONAMENTO.

UNI EN 771-3
ELEMENTO PER MURATURA DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DI CATEGORIA II

BASE 25X50 INT
DA INTONACO per INTERNI
cod. BSS25X50N0

| CARATTERISTICA IDENTIFICATIVA | VALORE | U.M. |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| DIMENSIONI DI COORDINAZIONE (LU x LA x AL) | 50 x 25 x 20 | cm |
| DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (LU x LA x AL ±TOLLERANZE) | 492 (+3-5) x 240 (+3-5) x 192 (+3-5) | mm |
| TOLLERANZE DIMENSIONALI: CATEGORIE DI TOLLERANZE | D1 | - |
| RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA | ≥ 5 | N / mm ² |
| STABILITÀ DIMENSIONALE: SPOSTAMENTO DOVUTO ALL'UMIDITÀ | NPD | mm / m |
| ADERENZA (VALORE TABELLARE) | 0,15 | N / mm ² |
| REAZIONE AL FUOCO (EURO CLASSE) | A1 | - |
| RESISTENZA AL FUOCO – TABELLARE DM 16/02/2007 | EI 120' | - |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ | DA NON LASCIARE ESPOSTO | g / m ² √s |
| COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO (VAL TABELLARE.) | 5-15 | - |
| ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA DIRETTO (VEDI NOTA*): | 48 | dB |
| MASSA VOLUMICA LORDA (NETTA) A SECCO | 800 ±10% (1800±10%) | kg / m ³ |
| CONFIGURAZIONE | COME DA DISEGNO | - |
| CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE (UNI EN 1745 - VAL. TABELLARE) | 0,90 | W / m K |
| CALORE SPECIFICO | 1,00 | kJ / kg K |
| RESISTENZA TERMICA | 0,27 | m ² K / W |
| DURABILITÀ AL GELO/DISGELO: ASSORBIMENTO ACQUA PER IMMERSIONE | NPD | % |
| SOSTANZE PERICOLOSE | NPD | - |
| PERCENTUALE DI FORATURA | ≈ 56 | % |
| PESO MEDIO ELEMENTO IN CONDIZIONI AMBIENTE | 19 ±10% | kg |

*NOTA: Potere fonoisolante con legge di massa 20xLOG(m') e peso malta 30 kg/m² più peso intonaco 18+18 kg/m².

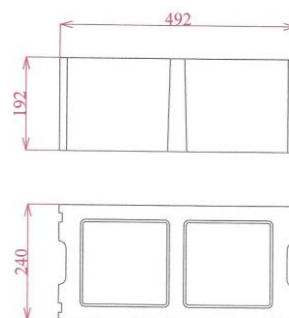

Un bancale contiene 5,6 m² e numero 56 blocchi di cui: n° 42 con due teste portamalta, n° 14 con due teste lisce + foro per mezzzeria.

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura strutturabile in elementi di conglomerato cementizio vibrocompressso Vibrapacgeo **linea Structural finitura da Intonaco serie Isostandard Base 25x50**, conforme alle norme UNI EN 771-3 categoria II – categorie di tolleranze D1, e al DM 16.02.2007, ad alta omogeneità con mix specifico di leganti ed inerti a granulometria controllata, marcati CE. Gli elementi saranno a basso impatto ambientale, con contenuto di riciclato minimo post-consumo del 25 %, (CAM), certificato da ente terzo ICMQ cert n. R0563, conformemente alla norma UNI/PdR 88:2020. I blocchi rispetteranno, quindi, i criteri C.A.M. di cui al D.M. 04-12-2022 in quanto hanno un contenuto di riciclato superiore al 7.5 %.

Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche:


- Dimensioni di Coordinazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 50 x25 x 20 cm
- Dimensioni di Fabbricazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 492 x 240 x 192 mm
- Resistenza a compressione media ≥ 5 N/mm²
- Reazione al fuoco: A1
- Massa volumica lorda (netta) a secco 800 ±10% (1800±10%) kg/m³
- Conducibilità termica equivalente (UNI EN 1745) 0,90 W/mK
- Percentuale di foratura ≈ 56 %

La posa degli elementi dovrà avvenire con Malta Vibrapac TF almeno di tipo M 5 (rif. UNI EN 998-2); i giunti di malta saranno stilati in modo da non presentare alcuna irregolarità od interruzione. La muratura dovrà garantire assenza di fessurazioni da ritiro igrometrico; dovranno inoltre essere previsti opportuni giunti di dilatazione.

STRUCTURAL ISOSTANDARD BASE 25 x 50 FV (codice BSS20X50F0)



2022



Scheda Tecnica di Prodotto

ICMQ





CARATTERISTICHE TECNICHE E DI CONFEZIONAMENTO.

UNI EN 771-3
ELEMENTO PER MURATURA DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DI CATEGORIA II

BASE 25X50 FV
FACCIA A VISTA per INTERNI
cod. BSS25X50F0

| CARATTERISTICA IDENTIFICATIVA | VALORE | U.M. |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| DIMENSIONI DI COORDINAZIONE (LU x LA x AL) | 50 x 25 x 20 | cm |
| DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (LU x LA x AL ±TOLLERANZE) | 492 (+1-3) x 240 (+1-3) x 192 (±2) | mm |
| TOLLERANZE DIMENSIONALI: CATEGORIE DI TOLLERANZE | D2 | - |
| RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA | ≥ 5 | N / mm ² |
| STABILITÀ DIMENSIONALE: SPOSTAMENTO DOVUTO ALL'UMIDITÀ | NPD | mm / m |
| ADERENZA (VALORE TABELLARE) | 0,15 | N / mm ² |
| REAZIONE AL FUOCO (EURO CLASSE) | A1 | - |
| RESISTENZA AL FUOCO – TABELLARE DM 16/02/2007 | EI 120' | - |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ | DA NON LASCIARE ESPOSTO | g / m ² √s |
| COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO (VAL TABELLARE.) | 5-15 | - |
| ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA DIRETTO (VEDI NOTA*): | 47 | dB |
| MASSA VOLUMICA LORDA (NETTA) A SECCO | 800 ±10% (1800±10%) | kg / m ³ |
| CONFIGURAZIONE | COME DA DISEGNO | - |
| CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE (UNI EN 1745 – VAL. TABELLARE) | 0,90 | W / m K |
| CALORE SPECIFICO | 1,00 | kJ / kg K |
| RESISTENZA TERMICA | 0,27 | m ² K / W |
| DURABILITÀ AL GELO/DISGELO: ASSORBIMENTO ACQUA PER IMMERSIONE | NPD | % |
| SOSTANZE PERICOLOSE | NPD | - |
| PERCENTUALE DI FORATURA | ≈ 56 | % |
| PESO MEDIO ELEMENTO IN CONDIZIONI AMBIENTE | 19 ±10% | kg |

*NOTA: Potere fonoisolante con legge di massa 20xLOG(m') e peso malta 30 kg/m².



Un bancale contiene 5,6 m² e numero 56 blocchi di cui: n° 42 con due teste portamalta, n° 14 con due teste lisce + foro per mezzera.

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura strutturabile in elementi di conglomerato cementizio vibrocompressso Vibrapacgeo linea **Structural finitura Faccia a Vista serie Isostandard Base 25x50**, conforme alle norme UNI EN 771-3 categoria II – categorie di tolleranze D2, e al DM 16.02.2007, ad alta omogeneità con mix specifico di leganti ed inerti a granulometria controllata, marcati CE. Gli elementi saranno a basso impatto ambientale, con contenuto di riciclato minimo post-consumo del 25 %, (CAM), certificato da ente terzo ICMQ cert n. R0563, conformemente alla norma UNI/PdR 88:2020. I blocchi rispetteranno, quindi, i criteri C.A.M. di cui al D.M. 04-12-2022 in quanto hanno un contenuto di riciclato superiore al 7.5 %.

Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche:

- Dimensioni di Coordinazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 50 x25 x 20 cm
- Dimensioni di Fabbricazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 492 x 240 x 192 mm
- Resistenza a compressione media ≥ 5 N/mm²
- Massa volumica lorda (netta) a secco 800 ±10% (1800±10%) kg/m³
- Conducibilità termica equivalente (UNI EN 1745) 0,90 W/mK
- Percentuale di foratura ≈ 56 %

La posa degli elementi dovrà avvenire con Malta Vibrapac TF almeno di tipo M 5 (rif. UNI EN 998-2); i giunti di malta saranno stilati in modo da non presentare alcuna irregolarità od interruzione. La muratura dovrà garantire assenza di fessurazioni da ritiro igrometrico; dovranno inoltre essere previsti opportuni giunti di dilatazione.




STRUCTURAL ISOSTANDARD

iST/TF 25 x 50 INT (codice iSS25X50N2)



1305-CPD-0352
2022



Scheda Tecnica di Prodotto




CARATTERISTICHE TECNICHE E DI CONFEZIONAMENTO.

UNI EN 771-3
ELEMENTO PER MURATURA DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DI CATEGORIA I

iST/TF 25X50 INT
DA INTONACO per INTERNI
cod. iSS25X50N2

| CARATTERISTICA IDENTIFICATIVA | VALORE | U.M. |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| DIMENSIONI DI COORDINAZIONE (LU x LA x AL) | 50 x 25 x 20 | cm |
| DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (LU x LA x AL ± TOLLERANZE) | 492 (+3-5) x 240 (+3-5) x 192 (+3-5) | mm |
| TOLLERANZE DIMENSIONALI: CATEGORIE DI TOLLERANZE | D1 | - |
| RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA (CARATTERISTICA) | ≥ 7 (≥6) | N / mm ² |
| STABILITÀ DIMENSIONALE: SPOSTAMENTO DOVUTO ALL'UMIDITÀ | NPD | mm / m |
| ADERENZA (VALORE TABELLARE) | 0,15 | N / mm ² |
| REAZIONE AL FUOCO (EURO CLASSE) | A1 | - |
| RESISTENZA AL FUOCO – CERTIFICATO CSI S.P.A. | EI 120' | - |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ | DA NON LASCIARE ESPOSTO | g / m ² √s |
| COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO (VAL TABELLARE.) | 5-15 | - |
| ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA DIRETTO (VEDI NOTA*): | 48 | dB |
| MASSA VOLUMICA LORDA (NETTA) A SECCO | 800 ±10% (1800±10%) | kg / m ³ |
| CONFIGURAZIONE | COME DA DISEGNO | - |
| CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE (UNI EN 1745 – VAL. TABELLARE) | 0,90 | W / m K |
| RESISTENZA TERMICA | 0,27 | m ² K / W |
| CALORE SPECIFICO | 1,00 | kJ / kg K |
| DURABILITÀ AL GELO/DISGELO: ASSORBIMENTO ACQUA PER IMMERSIONE | ≤ 26 | % |
| SOSTANZE PERICOLOSE | NPD | - |
| PERCENTUALE DI FORATURA | ≈ 56 | % |
| PESO MEDIO ELEMENTO IN CONDIZIONI AMBIENTE | 19 ±10% | kg |

*NOTA: Potere fonoisolante con legge di massa 20xLOG(m') e peso malta 30 kg/m² più peso intonaco 18+18 kg/m².

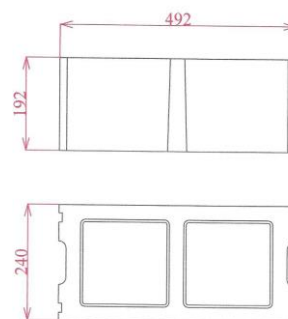

Un bancale contiene 5,6 m² e numero 56 blocchi di cui: n° 42 con due teste portamalta, n° 14 con due teste lisce + foro per mezzzeria.

VOCE DI CAPITOLATO.

Muratura strutturabile in elementi di conglomerato cementizio vibrocompressso Vibrapacgeo **linea Structural Tagliafuoco finitura da intonaco serie Isostandard 25x50**, conformi alla norma UNI EN 771-3 categoria I – categorie di tolleranze D1, e DM 16.02.2007, ad alta omogeneità con mix specifico di leganti ed inerti a granulometria controllata, marcati CE categoria I. Gli elementi saranno a basso impatto ambientale, con contenuto di riciclato minimo post-consumo del 25 %, (CAM), certificato da ente terzo ICMQ cert n. R0563, conformemente alla norma UNI/PdR 88:2020. I blocchi rispetteranno, quindi, i criteri C.A.M. di cui al D.M. 04-12-2022 in quanto hanno un contenuto di riciclato superiore al 7.5 %.

Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche:

- Dimensioni di Coordinazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 50 x25 x 20 cm
- Dimensioni di Fabbricazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 492 x 240 x 192 mm
- Resistenza a compressione media (Caratteristica) ≥ 7 N/mm² (≥ 6 N/mm²)
- Reazione al fuoco: A1
- Resistenza al fuoco: EI 120'
- Massa volumica lorda (netta) a secco: 800 ±10% (1800±10%) kg/m³
- Conducibilità termica equivalente (UNI EN 1745): 0,90 W/mK
- Percentuale di foratura ≈ 56 %

La muratura dovrà essere progettata e realizzata con opportuni irrigidimenti e vincoli adatti a garantire i movimenti relativi fra muratura e struttura oltre a resistere alle sollecitazioni previste dalle norme tecniche vigenti. Il CALCOLO STRUTTURALE della muratura dovrà essere effettuato da azienda certificata UNI EN ISO 9001 per la progettazione grandi murature in elementi di calcestruzzo vibrocompressso e relativa posa in opera. Il METODO DI CALCOLO, tutte le sue IPOTESI e gli SVILUPPI MATEMATICI dovranno essere certificati secondo le norme UNI10721 e UNI10722 sia per la qualità degli stessi che per la rispondenza alle normative vigenti. Per murature resistenti al fuoco con altezza superiore ai 4,0 m il CALCOLO STRUTTURALE dovrà essere effettuato secondo Fascicolo Tecnico con parere tecnico positivo emesso da ente certificato in conformità alle prescrizioni del D.M. 16.02.2007. La posa degli elementi dovrà avvenire con Malta almeno di tipo M10 (rif. UNI EN 998-2), i giunti di malta saranno stilati in modo da non presentare alcuna irregolarità od interruzioni. La muratura dovrà garantire assenza di fessurazioni da ritiro igrometrico; pertanto il ritiro igrometrico degli elementi formanti la stessa dovrà essere inferiore a 0,5 mm/m; dovranno inoltre essere previsti opportuni giunti di dilatazione.




STRUCTURAL ISOSTANDARD

iST/TF 25 x 50 INT – EI 180

(codice iSS25X50N8)

CE
1305-CPD-0352
2022



Scheda Tecnica di Prodotto




CARATTERISTICHE TECNICHE E DI CONFEZIONAMENTO.

UNI EN 771-3
ELEMENTO PER MURATURA DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DI CATEGORIA I

iST/TF 25X50 INT
DA INTONACO per INTERNI
cod. iSS25X50N8

| CARATTERISTICA IDENTIFICATIVA | VALORE | U.M. |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| DIMENSIONI DI COORDINAZIONE (LU X LA X AL) | 50 x 25 x 20 | cm |
| DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (LU X LA X AL ±TOLLERANZE) | 492 (+3-5) x 240 (+3-5) x 192 (+3-5) | mm |
| TOLLERANZE DIMENSIONALI: CATEGORIE DI TOLLERANZE | D1 | - |
| RESISTENZA A COMPRESIONE MEDIA (CARATTERISTICA) | ≥ 7 (≥6) | N / mm ² |
| STABILITÀ DIMENSIONALE: SPOSTAMENTO DOVUTO ALL'UMIDITÀ | NPD | mm / m |
| ADERENZA (VALORE TABELLARE) | 0,15 | N / mm ² |
| REAZIONE AL FUOCO (EURO CLASSE) | A1 | - |
| RESISTENZA AL FUOCO – CERTIFICATO CSI S.P.A. | EI 180' | - |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ | DA NON LASCIARE ESPOSTO | g / m ² √s |
| COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO (VAL TABELLARE.) | 5-15 | - |
| ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA DIRETTO (VEDI NOTA*): | 48 | dB |
| MASSA VOLUMICA LORDA (NETTA) A SECCO | 800 ±10% (1800±10%) | kg / m ³ |
| CONFIGURAZIONE | COME DA DISEGNO | - |
| CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE (UNI EN 1745 – VAL. TABELLARE) | 0,90 | W / m K |
| RESISTENZA TERMICA | 0,27 | m ² K / W |
| CALORE SPECIFICO | 1,00 | kJ / kg K |
| DURABILITÀ AL GELO/DISGELO: ASSORBIMENTO ACQUA PER IMMERSIONE | ≤ 26 | % |
| SOSTANZE PERICOLOSE | ASSENTI | - |
| PERCENTUALE DI FORATURA | ≈ 56 | % |
| PESO MEDIO ELEMENTO IN CONDIZIONI AMBIENTE | 19 ±10% | kg |
| *NOTA: Potere fonoisolante con legge di massa 20xLOG(m') e peso malta 30 kg/m ² più peso intonaco 18+18 kg/m ² . | | |

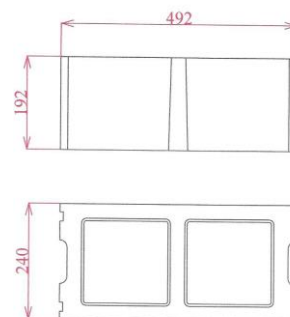

Un bancale contiene 5,6 m² e numero 56 blocchi di cui: n° 42 con due teste portamalta, n° 14 con due teste lisce + foro per mezzeria.

VOCE DI CAPITOLATO.

Muratura strutturabile in elementi di conglomerato cementizio vibrocompressivo Vibrapacgeo **linea Structural Tagliafuoco finitura da intonaco serie Isostandard 25x50**, conformi alla norma UNI EN 771-3 categoria I – categorie di tolleranze D1, e DM 16.02.2007, ad alta omogeneità con mix specifico di leganti ed inerti a granulometria controllata, marcati CE categoria I. Gli elementi saranno a basso impatto ambientale, con contenuto di riciclato minimo post-consumo del 25 %, (CAM), certificato da ente terzo ICMQ cert n. R0563, conformemente alla norma UNI/PdR 88:2020. I blocchi rispetteranno, quindi, i criteri C.A.M. di cui al D.M. 04-12-2022 in quanto hanno un contenuto di riciclato superiore al 7.5 %.

Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche:

- Dimensioni di Coordinazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 50 x25 x 20 cm
- Dimensioni di Fabbricazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 492 x 240 x 192 mm
- Resistenza a compressione media (Caratteristica) ≥ 7 N/mm² (≥ 6 N/mm²)
- Reazione al fuoco: A1
- Resistenza al fuoco: EI 180'
- Massa volumica lorda (netta) a secco: 800±10% (1800±10%) kg/m³
- Conducibilità termica equivalente (UNI EN 1745): 0,90 W/mK
- Percentuale di foratura ≈ 56 %

La muratura dovrà essere progettata e realizzata con opportuni irrigidimenti e vincoli adatti a garantire i movimenti relativi fra muratura e struttura oltre a resistere alle sollecitazioni previste dalle norme tecniche vigenti. Il CALCOLO STRUTTURALE della muratura dovrà essere effettuato da azienda certificata UNI EN ISO 9001 per la progettazione grandi murature in elementi di calcestruzzo vibrocompressivo e relativa posa in opera. Il METODO DI CALCOLO, tutte le sue IPOTESI e gli SVILUPPI MATEMATICI dovranno essere certificati secondo le norme UNI10721 e UNI10722 sia per la qualità degli stessi che per la rispondenza alle normative vigenti. Per murature resistenti al fuoco con altezza superiore ai 4,0 m il CALCOLO STRUTTURALE dovrà essere effettuato secondo Fascicolo Tecnico con parere tecnico positivo emesso da ente certificato in conformità alle prescrizioni del D.M. 16.02.2007. La posa degli elementi dovrà avvenire con Malta almeno di tipo M10 (rif. UNI EN 998-2), i giunti di malta saranno stilati in modo da non presentare alcuna irregolarità od interruzioni. La muratura dovrà garantire assenza di fessurazioni da ritiro igrometrico; pertanto il ritiro igrometrico degli elementi formanti la stessa dovrà essere inferiore a 0,5 mm/m; dovranno inoltre essere previsti opportuni giunti di dilatazione.

Vibrapacgeo si riserva il diritto di apportare in qualunque momento e senza preavviso modifiche alla presente scheda informativa

Revisione luglio '22




Via Vallone, 3 – 20033 Solaro (MI)
Tel.: +39 02 969 8131 – E.Mail: info@vibrapacgeo.it
C.F. e P.IVA: 10780850961 – R.E.A. MI n. 2556881
<https://vibrapacgeo.it/>

STRUCTURAL ISOSTANDARD

iST/TF 25 x 50 FV(codice iSS25X50F2)



1305-CPD-0352
2022



Scheda Tecnica di Prodotto





CARATTERISTICHE TECNICHE E DI CONFEZIONAMENTO.

UNI EN 771-3
ELEMENTO PER MURATURA DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DI CATEGORIA I

iST/TF 25x50 FV
FACCIA A VISTA per INTERNI
cod. iSS25X50F2

| CARATTERISTICA IDENTIFICATIVA | VALORE | U.M. |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| DIMENSIONI DI COORDINAZIONE (LU x LA x AL) | 50 x 25 x 20 | cm |
| DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (LU x LA x AL ±TOLLERANZE) | 492 (+1-3) x 240 (+1-3) x 192 (+1-3) | mm |
| TOLLERANZE DIMENSIONALI: CATEGORIE DI TOLLERANZE | D2 | - |
| RESISTENZA A COMPRESIONE MEDIA (CARATTERISTICA) | ≥ 7 (≥6) | N / mm ² |
| STABILITÀ DIMENSIONALE: SPOSTAMENTO DOVUTO ALL'UMIDITÀ | NPD | mm / m |
| ADERENZA (VALORE TABELLARE) | 0,15 | N / mm ² |
| REAZIONE AL FUOCO (EURO CLASSE) | A1 | - |
| RESISTENZA AL FUOCO – CERTIFICATO CSI S.P.A. | EI 120' | - |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ | DA NON LASCIARE ESPOSTO | g / m ² √s |
| COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO (VAL TABELLARE.) | 5-15 | - |
| ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA DIRETTO (VEDI NOTA*): | 47 | dB |
| MASSA VOLUMICA LORDA (NETTA) A SECCO | 800 ±10% (1800±10%) | kg / m ³ |
| CONFIGURAZIONE | COME DA DISEGNO | - |
| CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE (UNI EN 1745 – VAL. TABELLARE) | 0,90 | W / m K |
| RESISTENZA TERMICA | 0,27 | m ² K / W |
| CALORE SPECIFICO | 1,00 | kJ / kg K |
| DURABILITÀ AL GELO/DISGELO: ASSORBIMENTO ACQUA PER IMMERSIONE | ≤ 26 | % |
| SOSTANZE PERICOLOSE | NPD | - |
| PERCENTUALE DI FORATURA | ≈ 56 | % |
| PESO MEDIO ELEMENTO IN CONDIZIONI AMBIENTE | 19 ±10% | kg |

*NOTA: Potere fonoisolante con legge di massa 20xLOG(m') e peso malta 30 kg/m².



Un bancale contiene 5,6 m² e numero 56 blocchi di cui: n° 42 con due teste portamalta, n° 14 con due teste lisce + foro per mezzzeria.

VOCE DI CAPITOLATO.

Muratura strutturabile in elementi di conglomerato cementizio vibrocompressso Vibrapacgeo linea **Structural Tagliafuoco finitura Faccia a Vista serie Isostandard 25x50**, conformi alla norma UNI EN 771-3 categoria I – categorie di tolleranze D2, e DM 16.02.2007, ad alta omogeneità con mix specifico di leganti ed inerti a granulometria controllata, marcati CE categoria I. Gli elementi saranno a basso impatto ambientale, con contenuto di riciclato minimo post-consumo del 25 %, (CAM), certificato da ente terzo ICMQ cert n. R0563, conformemente alla norma UNI/PdR 88:2020. I blocchi rispetteranno, quindi, i criteri C.A.M. di cui al D.M. 04-12-2022 in quanto hanno un contenuto di riciclato superiore al 7.5 %.

Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche:

- Dimensioni di Coordinazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 50 x25 x 20 cm
- Dimensioni di Fabbricazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 492 x 240 x 192 mm
- Resistenza a compressione media (Caratteristica) ≥ 7 N/mm² (≥ 6 N/mm²)
- Reazione al fuoco: A1
- Resistenza al fuoco: EI 120'
- Massa volumica lorda (netta) a secco: 800 ±10% (1800±10%) kg/m³
- Conducibilità termica equivalente (UNI EN 1745): 0,90 W/mK
- Percentuale di foratura ≈ 56 %

La muratura dovrà essere progettata e realizzata con opportuni irrigidimenti e vincoli adatti a garantire i movimenti relativi fra muratura e struttura oltre a resistere alle sollecitazioni previste dalle norme tecniche vigenti. Il CALCOLO STRUTTURALE della muratura dovrà essere effettuato da azienda certificata UNI EN ISO 9001 per la progettazione grandi murature in elementi di calcestruzzo vibrocompressso e relativa posa in opera. Il METODO DI CALCOLO, tutte le sue IPOTESI e gli SVILUPPI MATEMATICI dovranno essere certificati secondo le norme UNI10721 e UNI10722 sia per la qualità degli stessi che per la rispondenza alle normative vigenti. Per murature resistenti al fuoco con altezza superiore ai 4,0 m il CALCOLO STRUTTURALE dovrà essere effettuato secondo Fascicolo Tecnico con parere tecnico positivo emesso da ente certificato in conformità alle prescrizioni del D.M. 16.02.2007. La posa degli elementi dovrà avvenire con Malta almeno di tipo M10 (rif. UNI EN 998-2), i giunti di malta saranno stilati in modo da non presentare alcuna irregolarità od interruzioni. La muratura dovrà garantire assenza di fessurazioni da ritiro igrometrico; pertanto il ritiro igrometrico degli elementi formanti la stessa dovrà essere inferiore a 0,5 mm/m; dovranno inoltre essere previsti opportuni giunti di dilatazione.




STRUCTURAL ISOSTANDARD

iST/TF 25 x 50 FV – EI 180

(codice iSS25X50F8)



1305-CPD-0352
2022



Scheda Tecnica di Prodotto




CARATTERISTICHE TECNICHE E DI CONFEZIONAMENTO.

UNI EN 771-3
ELEMENTO PER MURATURA DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DI CATEGORIA I

iST/TF 25X50 FV
FACCIA A VISTA per INTERNI
cod. iSS25X50F8

| CARATTERISTICA IDENTIFICATIVA | VALORE | U.M. |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| DIMENSIONI DI COORDINAZIONE (LU x LA x AL) | 50 x 25 x 20 | cm |
| DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (LU x LA x AL ± TOLLERANZE) | 492 (+1-3) x 240 (+1-3) x 192 (+1-3) | mm |
| TOLLERANZE DIMENSIONALI: CATEGORIE DI TOLLERANZE | D2 | - |
| RESISTENZA A COMPRESIONE MEDIA (CARATTERISTICA) | ≥ 7 (≥6) | N / mm ² |
| STABILITÀ DIMENSIONALE: SPOSTAMENTO DOVUTO ALL'UMIDITÀ | NPD | mm / m |
| ADERENZA (VALORE TABELLARE) | 0,15 | N / mm ² |
| REAZIONE AL FUOCO (EURO CLASSE) | A1 | - |
| RESISTENZA AL FUOCO – CERTIFICATO CSI S.P.A. | EI 180' | - |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ | DA NON LASCIARE ESPOSTO | g / m ² √s |
| COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO (VAL TABELLARE.) | 5-15 | - |
| ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA DIRETTO (VEDI NOTA*): | 47 | dB |
| MASSA VOLUMICA LORDA (NETTA) A SECCO | 800 ±10% (1800±10%) | kg / m ³ |
| CONFIGURAZIONE | COME DA DISEGNO | - |
| CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE (UNI EN 1745 – VAL. TABELLARE) | 0,90 | W / m K |
| RESISTENZA TERMICA | 0,27 | m ² K / W |
| CALORE SPECIFICO | 1,00 | kJ / kg K |
| DURABILITÀ AL GELO/DISGELO: ASSORBIMENTO ACQUA PER IMMERSIONE | ≤ 26 | % |
| SOSTANZE PERICOLOSE | ASSENTI | - |
| PERCENTUALE DI FORATURA | ≈ 56 | % |
| PESO MEDIO ELEMENTO IN CONDIZIONI AMBIENTE | 19 ±10% | kg |

*NOTA: Potere fonoisolante con legge di massa 20xLOG(m') e peso malta 30 kg/m².

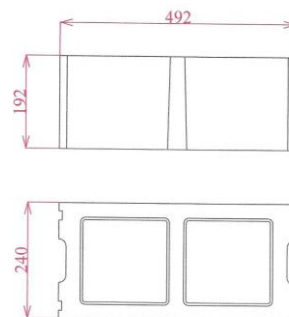

Un bancale contiene 5,6 m² e numero 56 blocchi di cui: n° 42 con due teste portamalta, n° 14 con due teste lisce + foro per mezzzeria.

VOCE DI CAPITOLATO.

Muratura strutturabile in elementi di conglomerato cementizio vibrocompressso Vibrapacgeo **linea Structural Tagliafuoco finitura Faccia a Vista serie Isostandard 25x50**, conformi alla norma UNI EN 771-3 categoria I – categorie di tolleranze D2, e DM 16.02.2007, ad alta omogeneità con mix specifico di leganti ed inerti a granulometria controllata, marcati CE categoria I. Gli elementi saranno a basso impatto ambientale, con contenuto di riciclato minimo post-consumo del 25 %, (CAM), certificato da ente terzo ICMQ cert n. R0563, conformemente alla norma UNI/PdR 88:2020. I blocchi rispetteranno, quindi, i criteri C.A.M. di cui al D.M. 04-12-2022 in quanto hanno un contenuto di riciclato superiore al 7.5 %.

Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche:

- Dimensioni di Coordinazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 50 x25 x 20 cm
- Dimensioni di Fabbricazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 492 x 240 x 192 mm
- Resistenza a compressione media (Caratteristica) ≥ 7 N/mm² (≥ 6 N/mm²)
- Reazione al fuoco: A1
- Resistenza al fuoco: EI 180'
- Massa volumica lorda (netta) a secco: 800 ±10% (1800±10%) kg/m³
- Conducibilità termica equivalente (UNI EN 1745): 0,90 W/mK
- Percentuale di foratura ≈ 56 %

La muratura dovrà essere progettata e realizzata con opportuni irrigidimenti e vincoli adatti a garantire i movimenti relativi fra muratura e struttura oltre a resistere alle sollecitazioni previste dalle norme tecniche vigenti. Il CALCOLO STRUTTURALE della muratura dovrà essere effettuato da azienda certificata UNI EN ISO 9001 per la progettazione grandi murature in elementi di calcestruzzo vibrocompressso e relativa posa in opera. Il METODO DI CALCOLO, tutte le sue IPOTESI e gli SVILUPPI MATEMATICI dovranno essere certificati secondo le norme UNI10721 e UNI10722 sia per la qualità degli stessi che per la rispondenza alle normative vigenti. Per murature resistenti al fuoco con altezza superiore ai 4,0 m il CALCOLO STRUTTURALE dovrà essere effettuato secondo Fascicolo Tecnico con parere tecnico positivo emesso da ente certificato in conformità alle prescrizioni del D.M. 16.02.2007. La posa degli elementi dovrà avvenire con Malta almeno di tipo M10 (rif. UNI EN 998-2), i giunti di malta saranno stilati in modo da non presentare alcuna irregolarità od interruzioni. La muratura dovrà garantire assenza di fessurazioni da ritiro igrometrico; pertanto il ritiro igrometrico degli elementi formanti la stessa dovrà essere inferiore a 0,5 mm/m; dovranno inoltre essere previsti opportuni giunti di dilatazione.

